

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325


Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei

Adresa de corespondență: : Punct de lucru - București, B-dul. Gheorghe Sincai nr. 3, et.1, sector 4, Cod Postal: RO-040311,
Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro

Sucursala TIMISOARA


Timisoara, P-ta Romanilor nr. 11; Cod postal: RO – 300100

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J35/116/2002; CUI: 14424782; CIF: RO 14232728
Tel.: + 40 256 406195; Fax: + 40 256 406215; www.smarttm.ro



Serviciul Comercial Administrativ Arhiva

In atenția:	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Instituția:	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- S.A. – Sucursala Timisoara
Telefon:	0256 406195
Fax:	0256 406215
Nr. pagini:	2

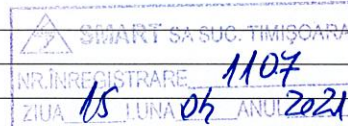

ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA DE INDICATOR CIRCULATIE ULEI

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Rețelei Electrice de Transport "Smart" SA - Sucursala Timisoara, având ca obiect de activitate mentenanta rețelei electrice de transport, organizeaza consultarea pietei, in vederea pregatirii achizitiei de : „ **Indicator circulatie ulei (semnalizator circulatie lichide)** ”- **2 Buc**, destinat montajului pe AT1 200 MVA din statia electrica 220/110 kV Pestis.

Nota : Produsul va fi oferat in conformitate cu fisa tehnica atasata.

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu cele mentionate mai sus si cu urmatoarele conditii:

- Criteriul de evaluare "pretul cel mai scazut"
- Plata se va face cu OP in termen de min 30 zile de la primirea facturii la sediul societatii
- Limba de redactare: romana
- Sursa de finantare: fonduri proprii
- Valabilitate oferta: 30 zile

Ofertele vor fi transmise prin e-mail la urmatoarele adrese: candeaglorena@gmail.com ; cecilia.tulvan@smarttm , **pană la data de 16.04.2021, ora 16:00.**

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la: Serviciul Comercial Administrativ Arhiva, tel. 0256 406195.

APROBAT
Director
Marius Bejenaru



Avizat	Avizat	Intocmit
Director Economic Traian Cicolvan	Sef SCAA Cecilia Tulvan	Candea Lorena

FISA TEHNICA

SEMNALIZATOR CIRCULATIE LICHIDE-SCL

Destinatie : Semnalizatorul circulatie lichide se utilizeaza pentru monitorizarea circulatiei (debitul) uleiului prin conductele sistemului de racire al transformatoarelor de putere.

Caracteristici constructiv-functionale :

Semnalizatorul circulatie lichide este compus din :

- Comutator de debit cu paleta oscilanta
- Lampa de semnalizare curgere lichid - culoare verde
- Lampa de semnalizare repaus lichid sau debit insuficient - culoare rosu
- Muta filetata alama G1 "/G1 Yi"

Produsul este de tip electromecanic, constructie etansa cu burduf metalic fara pierderi de lichid, rezistent la coroziune.

Dimensiuni de gabarit : LxIxh = 140 x 120 x 160 mm (fara paleta)

Mediul de lucru : ulei de transformator

Presiunea maxima de lucru : 2,5 bar

Temperatura de functionare : - 35°C,- 110°C

Domeniul de reglare (setare) al debitului : 10 . . 160 m³

/h (functie de diametrul nominal al

conductei pe care se monteaza ; tipul constructiv de radiator ; caracteristicile pompei ; viscozitatea lichidului).

Valorile nominale ale contactului : 15 (8) A, 24 . . 250 Vc.a.

Produsul asigura semnalizarea locala si la distanta a unei valori de prag al debitului, impus pentru buna functionare a sistemului de racire al transformatorului.

Setarea (reglarea) produsului pentru semnalizarea valorii de prag a debitului se executa pe stand hidraulic autorizat sau direct in instalatiile beneficiarului.

Semnalizatorul circulatie lichide (S.C.L.) se monteaza in urmatoarele conditii :

in aval de pompa la o distanta minima de 3Dn (multiplu al diametrului nominal al conductei) fata de sursele care produc turbulente in curgerea lichidului, pe un stut din otel, sudat pe conducta sistemului de racire;

dimensiunile stutului : - diametrul exterior « 60 mm

- diametrul filetului interior= G 1 1/2" ; inaltime stut fata de conducta = 19 mm